

ÖKOtemp 3000

SOLTEC – SYSTEMREGLER


TYP: 301267 / 301268

Mikroprozessorgesteuerter Temperaturdifferenzregler mit bis zu 15 analogen (Temperatur-) Eingängen und 16 Ausgängen


- Regelung von 3 gemischten Heizkreisen
 - Regelung der Brauchwasserbereitung
 - Regelung des Solarkreises
 - Regelung der Pufferladung (über 2stufigen Öl-/Gaskessel)
 - Regelung der Zirkulation
 - Energieertragsmessung (Solartauglich)
-
- elektronische Anzeige aller Temperaturen und Einstellwerte
 - rotes helleuchtendes LED-Display
 - Automatik / Handschalter für alle Relaisausgänge (Pumpen, Ventile etc.)
 - Anzeige des jeweiligen Schaltzustandes über eine LED
 - einstellbare Speichertemperaturbegrenzungen
 - Sicherheitsabschaltung bei Überschreitung festeingestellter Grenzwerte
 - robustes, feuchtigkeitsdichtes Gehäuse
 - von der Elektronik getrennte gut zugängliche Klemmleiste
 - einfachste Bedienung
 - bis zu 7 drehzahlregelte Ausgänge
 - Funkuhr
 - Optionen:
 - serielle Schnittstelle (PC oder Laptopanschluß)
 - externe Temperaturanzeige
 - Modemanschluß

Fühleranordnung Solvis-Speicher "Frischwasserstation"

(ab. Oktober 1999)

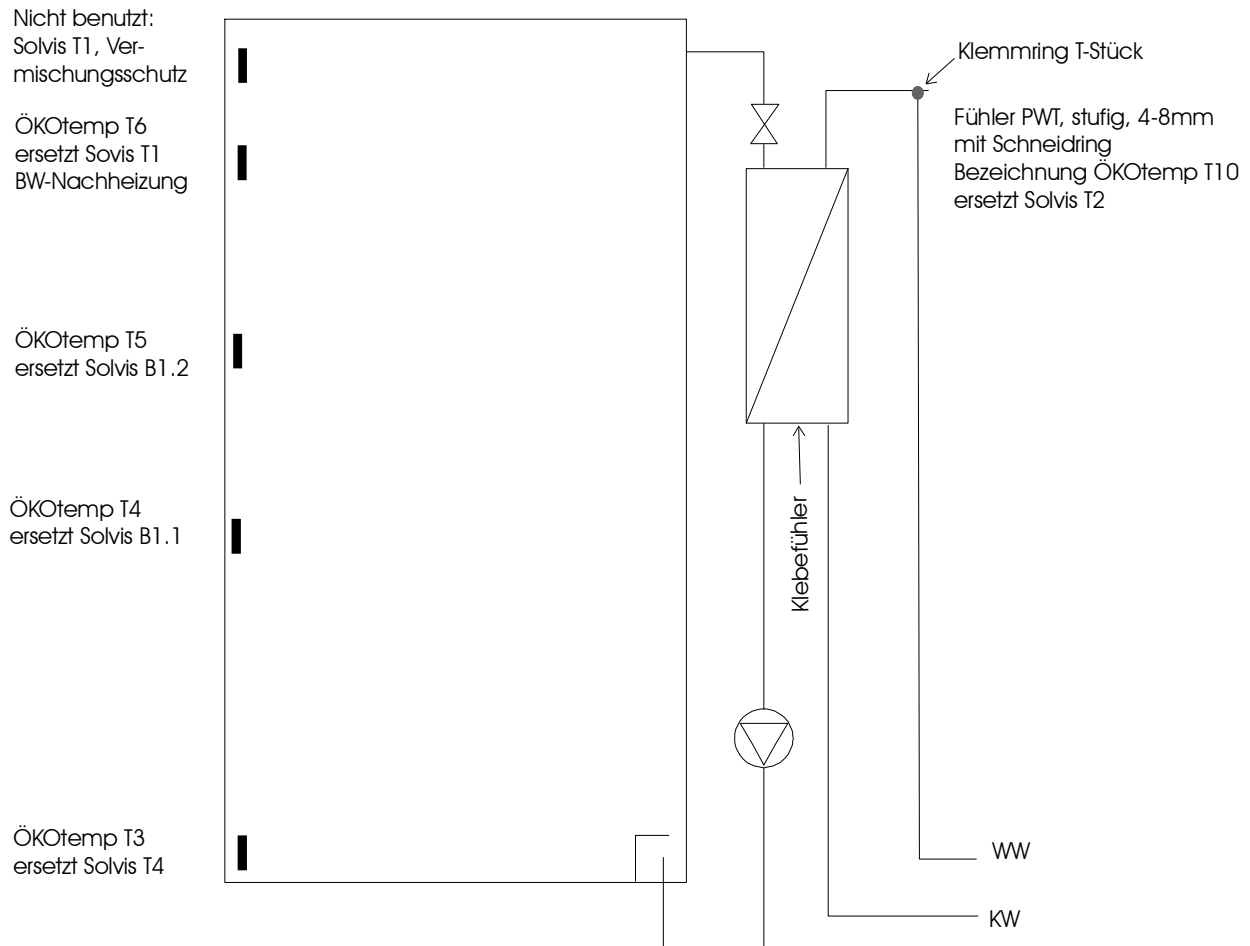

ÖKotemp T3, T4, T5, T6 : 4mm Fühler mit Messingröhrchen 6mm zum einstecken in die angeschweißten Rohre

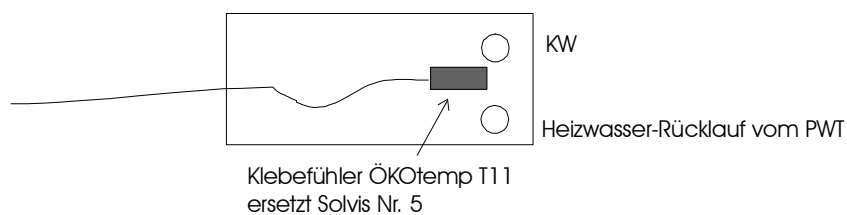

03.07.00 pm

Fühleranordnung Solvis-Speicher "Boiler"

(ab. Oktober 1999)


Nicht benutzt:
Solvis T1, Ver-
mischungsschutz

ÖKotemp T6
ersetzt Solvis T1
BW-Nachheizung

ÖKotemp T5
ersetzt Solvis B1.2

ÖKotemp T4
ersetzt Solvis B1.1

ÖKotemp T3
ersetzt Solvis T4

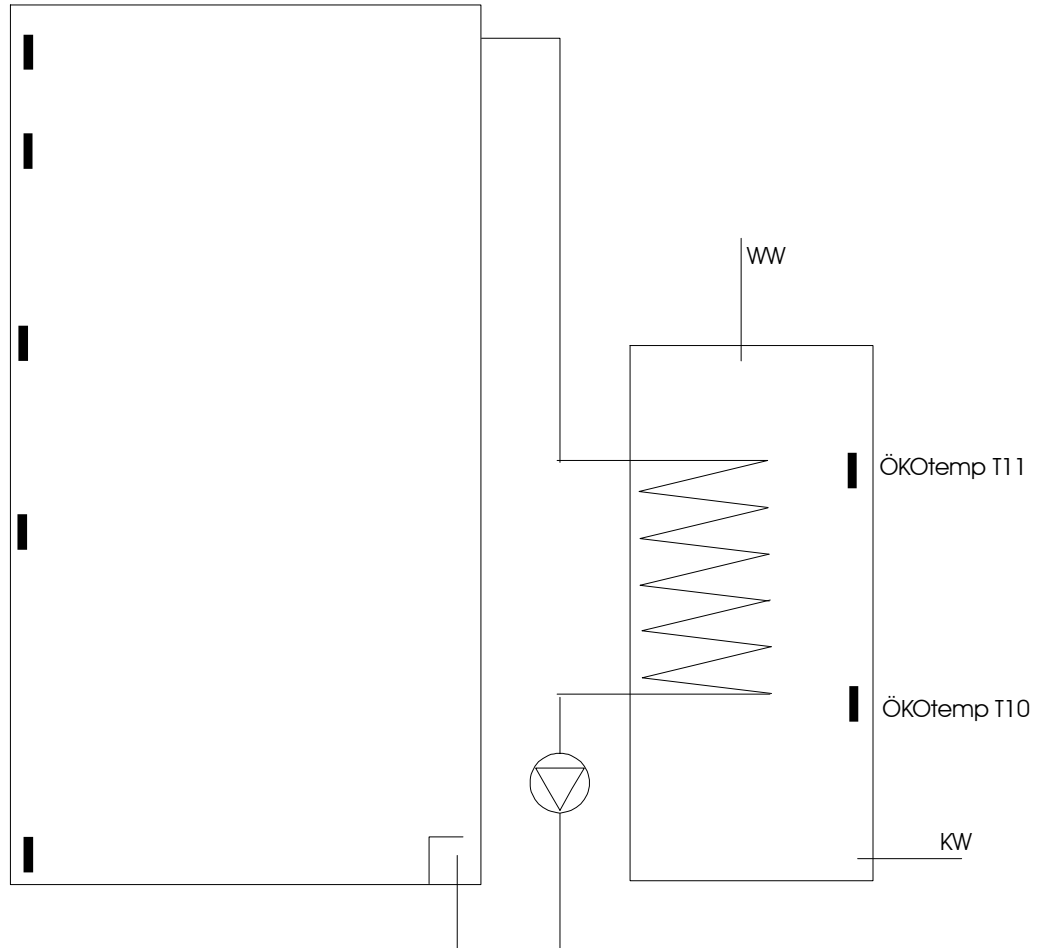

ÖKotemp T3, T4, T5, T6 : 4mm Fühler mit Messingröhrchen 6mm zum einstecken
in die angeschweißten Rohre

Parameterbelegung / Displayanzeige

Nr.	Parameter	Modus	Bereich
00	Uhrzeit	E	00:00 -> 23:59

Temperaturen :

01	Kollektor	A	0.0 -> 130.0 °C
02	Vorlauf (Energieertragsmessung)	A	0.0 -> 130.0 °C
03	Puffer (unten)	A	0.0 -> 130.0 °C
04	Puffer (mitte / unten)	A	0.0 -> 130.0 °C
05	Puffer (mitte / oben)	A	0.0 -> 130.0 °C
06	Puffer (oben)	A	0.0 -> 130.0 °C
07	Außentemperatur	A	-30.0 -> 50.0 °C
08	Rücklauf Energieertragsmessung	A	0.0 -> 130.0 °C
09	Öl-/Gaskessel	A	0.0 -> 130.0 °C
10	Warmwasser (PWT)	A	0.0 -> 130.0 °C
11	Kaltwasser (PWT)	A	0.0 -> 130.0 °C
12	Vorlauf Heizkreis1	A	0.0 -> 130.0 °C
13	Vorlauf Heizkreis2	A	0.0 -> 130.0 °C
14	Vorlauf Heizkreis3	A	0.0 -> 130.0 °C
15	Zirkulation	A	0.0 -> 130.0 °C

Programme:

16	Sommer/Winterschaltg.(T7/HK1)	E	5.0 -> 30.0 (5.0=So, 30.0=Wi)
17	Sommer/Winterschaltg.(T/HK2)	E	5.0 -> 30.0 (5.0=So, 30.0=Wi)
18	Sommer/Winterschaltg.(T7/HK3)	E	5.0 -> 30.0 (5.0=So, 30.0=Wi)
19	Partyschaltung HK1	E	0.0 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 (Auto) (Tag) (Nacht) (temp. Tag) (temp. Nacht)
20	Partyschaltung HK2	E	0.0 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 (Auto) (Tag) (Nacht) (temp. Tag) (temp. Nacht)
21	Partyschaltung HK3	E	0.0 - 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 (Auto) (Tag) (Nacht) (temp. Tag) (temp. Nacht)
22	Brennerzeitsteuerung	E	0.0 -> 1.0 (aus) (ein)

Korrekturen / Heizkreis 1:

23	Tageskorrektur	E	-5.0 -> +5.0
24	Nachtkorrektur	E	-5.0 -> +5.0

Korrekturen / Heizkreis 2:

25	Tageskorrektur	E	-5.0 -> +5.0
26	Nachtkorrektur	E	-5.0 -> +5.0

Korrekturen / Heizkreis 3:

27	Tageskorrektur	E	-5.0 -> +5.0
28	Nachtkorrektur	E	-5.0 -> +5.0

Zeitfunktionen:

Schaltuhr für Brauchwasserbereitung/P2 (nur bei Programm Nr. 2):

29	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (6°°)
30	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (22°°)
31	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
32	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Brenner (K1, P3):

33	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (16°°)
34	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (9°°)
35	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
36	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Zirkulationspumpe (P4):

37	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (6°°)
38	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (22°°)
39	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
40	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
41	Startzeitpkt.3	E	00:00 - 23:59
42	Stopzeitpkt.3	E	00:00 - 23:59

Serviceebene (nur für Fachpersonal):

Parameter / Heizkreis 1

43	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C)	E	10.0 -> 90.0°C	(40)
44	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C)	E	10.0 -> 90.0°C	(60)
45	Absenkung	E	-20.0 -> 0.0 °C	(-5)
46	Hysterese (Vorlauftemp.)	E	2.0 -> 20.0	(4)
47	Messrate (T12)	E	5.0 -> 30.0 sec.	(10)

Parameter / Heizkreis 2

48	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C)	E	10.0 -> 90.0°C	(40)
49	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C)	E	10.0 -> 90.0°C	(60)
50	Absenkung	E	-20.0 -> 0.0 °C	(-5)
51	Hysterese (Vorlauftemp.)	E	2.0 -> 20.0	(4)
52	Messrate (T13)	E	5.0 -> 30.0 sec.	(10)

Parameter / Heizkreis 3

53	Heizkurvenpunkt 1 (+15°C)	E	10.0 -> 90.0°C	(40)
54	Heizkurvenpunkt 2 (-15°C)	E	10.0 -> 90.0°C	(60)
55	Absenkung	E	-20.0 -> 0.0 °C	(-5)
56	Hysterese (Vorlauftemp.)	E	2.0 -> 20.0 °C	(4)
57	Messrate (T14)	E	5.0 -> 30.0 sec.	(10)

sonstige Einstellwerte für Heizkreise

Absenken / Abschalten / Abschalten oberhalb Frostschutztemperatur (1.0 / 2.0 / 3.0)

58	Abs./Absch. /Absch. o. Fr.(HK1)	E	1.0 / 2.0 / 3.0	(1.0)
59	Abs./Absch. /Absch. o. Fr.(HK2)	E	1.0 / 2.0 / 3.0	(1.0)
60	Abs./Absch. /Absch. o. Fr.(HK3)	E	1.0 / 2.0 / 3.0	(1.0)
61	T5ein / HK-Pumpen (P5,P6,P7)	E	10.0 -> 90.0 °C	(20)
62	Frostschutzfunktion	E	1.0 -> 20.0 °C	(2)

Puffereinstellungen:

63	T3max (Puffer unten)	E	10.0 -> 90.0 °C	(75)
64	ΔT (T10max/T11max – T6min)	E	1.0 -> 20.0 °C	(12)
65	T9min (Pufferbel. Pelletofen)	E	10.0 -> 90.0 °C	(10)

Warmwasserbereitung:

67	T6ein / BW-Pumpe (P2)	E	10.0 -> 90.0 °C	(43)
68	Hysterese	E	1.0 -> 20.0 °C	(2)
69	T11ein / BW-Pumpe (P2)	E	10.0 -> 90.0 °C	(25)
70	$\Delta T / \Delta t$ (Einschaltkriterium)	E	1.0 -> 20.0 °C	(2)
71	Hysterese	E	1.0 -> 20.0 °C	(2)
72	T10max (Brauchwasser)	E	10.0 ->90.0 °C	(48)
73	Regelzeit (T10 / P2)	E	1.0 -> 20.0 sec	(10)
74	T15ein / Zirk.-Pumpe (P4)	E	10.0 -> 90.0 °C	(35)
75	Hysterese	E	1.0 -> 20.0 °C	(5)

Temperaturdifferenzen:

76	Einschaltdifferenz (T1 <-> T3)	E	1.0 -> 20.0 °C	(10)
77	Ausschaltdifferenz (T1 <-> T3)	E	1.0 -> 20.0 °C	(5)
78	Einschaltdifferenz (T6 <-> T11)	E	1.0 -> 20.0 °C	(5)

Öl/Gaskessel (Anforderung für Stufe 2):

79	Differenz für Stufe2 (T _{soll} <-> T4)	E	1.0 -> 20.0 °C	(5)
----	---	---	----------------	-----	-------

Parameter für Sonderlösungen:

80
..
82

Energieertragsmessung:

83	Volumenanteil Frostschutz	E	10.0 -> 90.0 %	(35)
84	Durchfluß	A	0.0 -> 55.2 L/min		
85	kWh-Tageszähler	A	0.0 -> 99.99 kWh		
86	MWh-Gesamtzähler	A	00.00->999.9 Mwh		

Sollwerte (Heizkreise):

87	Vorlauftemp. (Sollwert / T12) HK 1	A	0.0 -> 130.0°C		
88	Vorlauftemp. (Sollwert / T13) HK 2	A	0.0 -> 130.0°C		
89	Vorlauftemp. (Sollwert / T14) HK 3	A	0.0 -> 130.0°C		

Betriebsstundenzähler:

90	Betriebsstunden (P1 / Solar)	A	0000 -> 9999	
91	Betriebsstunden (P2 / BW)	A	0000 -> 9999	
92	Betriebsstunden (P3 / Öl/Gas)	A	0000 -> 9999	
93	Betriebsstunden (P4 / Zirk.)	A	0000 -> 9999	
94	Betriebsstunden (P5 / HK1)	A	0000 -> 9999	
95	Betriebsstunden (P6 / HK2)	A	0000 -> 9999	
96	Betriebsstunden (P7 / HK3)	A	0000 -> 9999	
97	Betriebsstunden (Brenner)	A	0000 -> 9999	
98	Betriebsstunden	A	0000 -> 9999	

Reglerprogramm:

99	Programmnummer	E	1.0 -> 4.0	(1.0)	
----	----------------	---	------------	-------	--

Prog.Nr. 1.0 -> nach Schema Typ 301267

Prog.Nr. 2.0 -> nach Schema Typ 301268

Prog.Nr. 3.0 -> Serviceprogramm

A = ANZEIGE
E = EINSTELLBAR

Einstellung / Anzeige des Wochentags über Par.Nr. A0:

Wert	Wochentag
1.0	Montag
2.0	Dienstag
3.0	Mittwoch
4.0	Donnerstag
5.0	Freitag
6.0	Samstag
7.0	Sonntag

Einstellung des Wochenprogramm (Absenkung / Abschaltung):

Heizkreis 1:

Schaltuhr für Montag - Freitag:

A1	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
A2	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
A3	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
A4	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

A5	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
A6	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
A7	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
A8	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

A9	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
B0	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
B1	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
B2	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Heizkreis 2:

Schaltuhr für Montag - Freitag:

B3	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
B4	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
B5	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
B6	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

B7	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
B8	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
B9	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
C0	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

C1	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
C2	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
C3	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
C4	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Heizkreis 3:

Schaltuhr für Montag - Freitag:

C5	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
C6	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
C7	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
C8	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Samstag:

C9	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
D0	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
D1	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
D2	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Schaltuhr für Sonntag:

D3	Startzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (23°)
D4	Stopzeitpkt.1	E	00:00 - 23:59 (5°)
D5	Startzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59
D6	Stopzeitpkt.2	E	00:00 - 23:59

Urlaubsprogramm HK1:

D7	Start in xx Tagen	E	000 - 100
D8	Dauer (Tage)	E	000 - 100

Urlaubsprogramm HK2:

D9	Start in xx Tagen	E	000 - 100
E0	Dauer (Tage)	E	000 - 100

Urlaubsprogramm HK3:

E1	Start in xx Tagen	E	000 - 100
E2	Dauer (Tage)	E	000 - 100

Urlaubsprogramm für Brauchwasser:

E3	Start in xx Tagen	E	000 - 100
E4	Dauer (Tage)	E	000 - 100

Sonstige Systemparameter:

E5	Brauchwasser-Vorrang	E	0.0 -> 1.0 (aus) (ein)
E6	Reset auf Werk-Einstellung	E	0.0 -> 1.0 (aus) (Reset)
E7	Solltemp. bei Notkühlung (HK1)	E	10.0 -> 90.0°C (30)
E8	Solltemp. bei Notkühlung (HK2)	E	10.0 -> 90.0°C (30)
E9	Solltemp. bei Notkühlung (HK3)	E	10.0 -> 90.0°C (30) 20 = Aus
F0	minimale Drehzahl P1 (Solar)	E	000 - 100 % (30%)
F1	maximale Drehzahl P1 (Solar)	E	000 - 100 % (90%)
F2	Temp.bereich für Drehzahlhub	E	000 - 100 °C (10°C)
F3	minimale Drehzahl P3 (Öl/Gas)	E	000 - 100 % (40%)
F4	maximale Drehzahl P3 (Öl/Gas)	E	000 - 100 % (90%)
F5	Temp.bereich für Drehzahlhub	E	000 - 100 °C (10°C)
F6	reserviert		
F7	reserviert		
F8	reserviert		
F9	Raster für Aufzeichnung	E	001 - 100 sec (80)

A = ANZEIGE
E = EINSTELLBAR